



SCHEMA ELETTRICO
 RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLA COMPLESSIVITÀ DEI CAVI
 CON LA POSIZIONE E LE CARATTERISTICHE DEI CONDOTTORI
 CON LA POTENZA MASSIMA PER CONDOTTORITÀ LUNGO IL CAVO + SOTTO
 POTENZA COMPRESA IN W/200MM

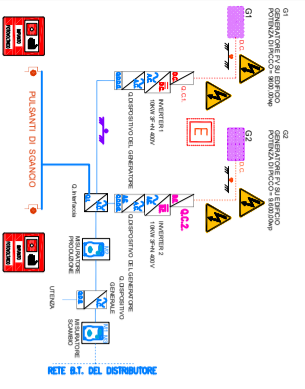


DETTAGLIO SEZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA





ATTIVITÀ N.1.1.1
 PARTICOLARE SOALA TIPO

SEZIONE A-X

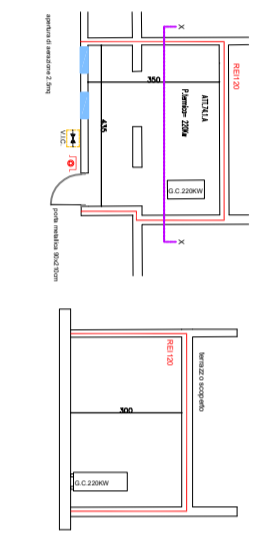

LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE
	PORTA AVENTI CARATTERISTICO DI RESISTENZA AL FUOCO RELI 120
	STRUTTURA AERIBI CARATTERISTICO RELI 120
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	USCITA DI SICUREZZA CON PORTA APERTA E SOSTA VERSO L'INTERNO COMPRESA IL DIMANICO ATTIVO DEI MODULI
	ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO
	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
	VIASOLO DA 30
	ABRIGLIO SCALA A RIVA DI PIANO 100
	ABRIGLIO DISPERSONO AERIO DI CUCINA
	ATTACCO AUTOSOLLE LUN 70
	RIELEVATORE DI FIAMMO
	PULSANTE EMERGENZA IMPANNO REVELAZIONE FUMO
	TOA TRAGA OTTICA ACQUISTATA AUTOMATAMENTE DA INTERNO
	VALVOGA INTERCETTIZIONE COMBUSTIBILE GAS METANO
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOLUMINISCENTE SEMPRE ACCESSA 30 AUT. T.R. 120 CON PIATTAFORMA
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOLUMINISCENTE SOLO EMERGENZA 30 AUT. T.R. 20

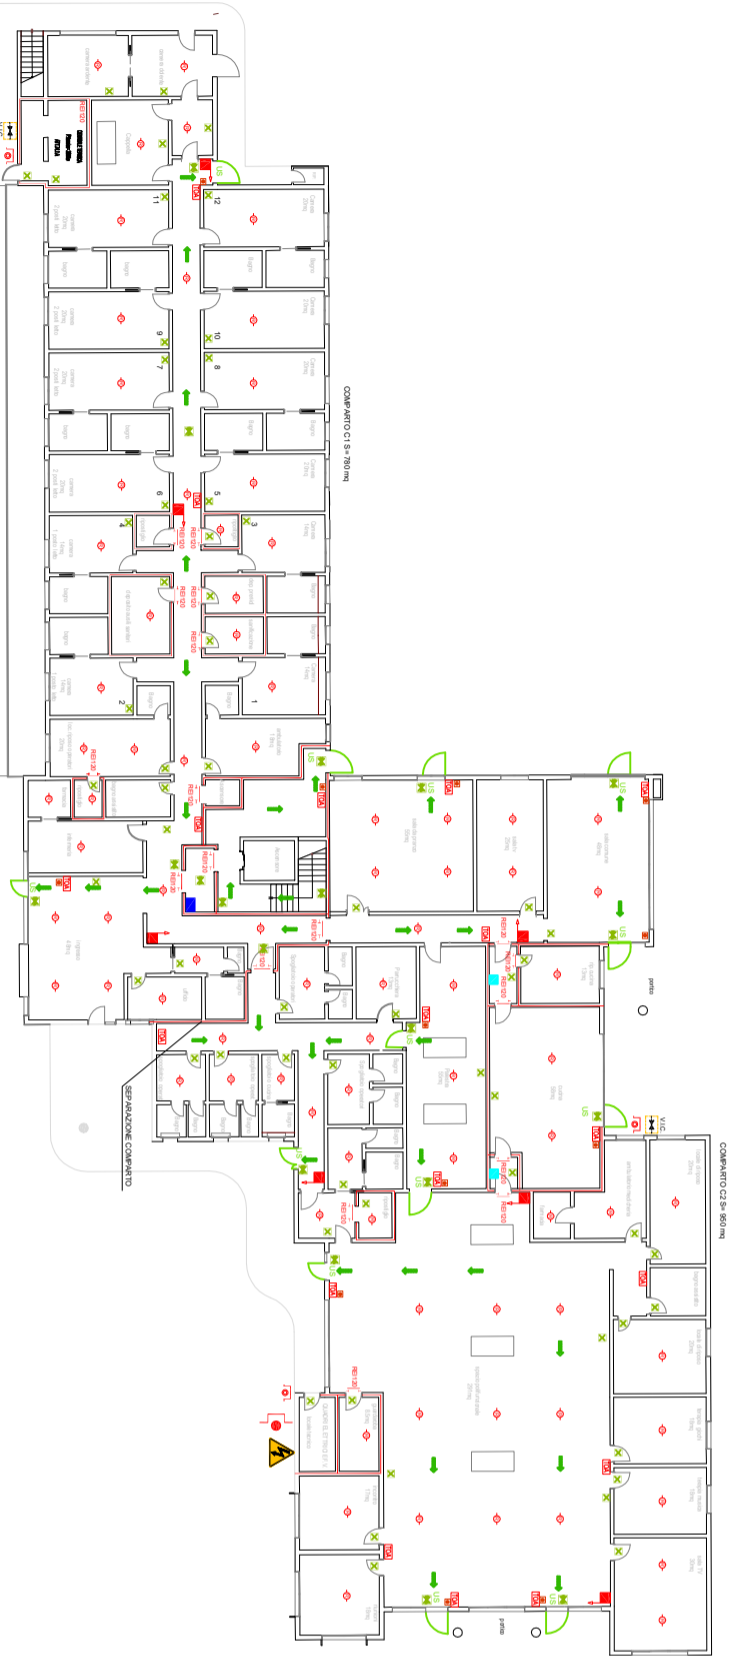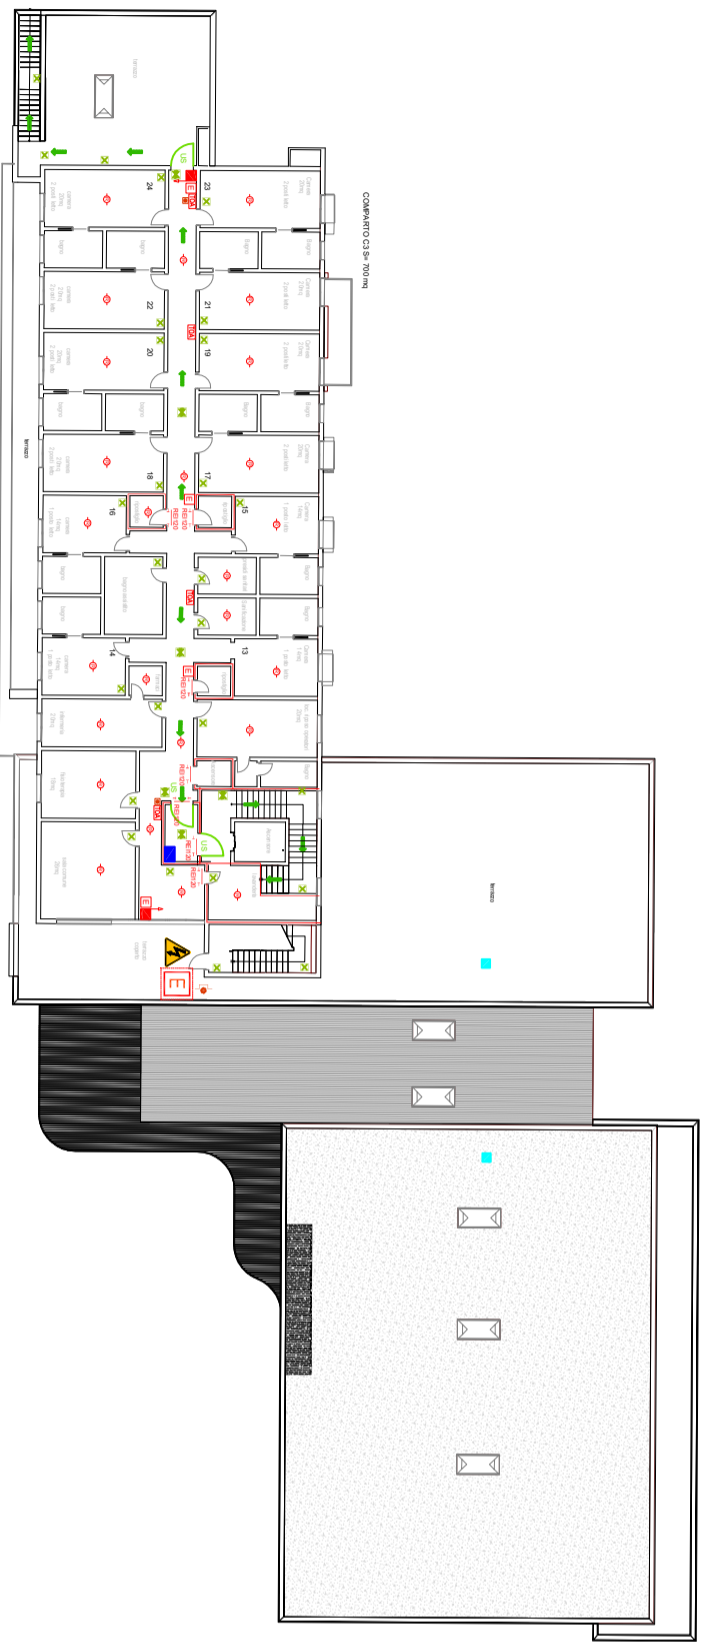

PROGETTO PRELIMINARE PREVENZIONE INCENDI
 COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A CASA PROTETTA
 AREA

<p>Perito Industriale Paolo Papi Contatti: Mobile: +39 335622650 Studio: +39 0759653080 Fax: +39 0759653080 e-mail: papi.paolo@gmail.com Via Corrado Alvaro 2, 06065 Castiglione del Lago (PG) Italy</p>	Ubicazione COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO PROVINCIA DI PERUGIA
--	---

AGGIORNAMENTO AL 02/10/2023 COMMITTENTE: EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C S.N.C.	REVISIONE:01 A1@1/200 A3@1/400 TAVOLA N° 1-VF PREVENZIONE INCENDI IL TECNICO
---	---

PIANO TERZA